P/440D

GENERAL

El pulsador P/440D es un dispositivo capaz una vez pulsado de generar un nivel de alarma en un sistema de incendios. El Pulsador Manual es del tipo rearmable; ejerciendo una presión en la parte central del frontal, el mismo se desplazará ligeramente hacia el interior; accionando el microruptor y generando una condición de alarma.
El restablecimiento de la condición de alarma se realiza introduciendo la llave específica que se ha entrega con el pulsador en la ranura y tirando como se describe en el apartado "REARME DEL PULSADOR".

REARME DEL PULSADOR

El pulsador P/440D después de ser activado puede rearmarse con la llave suministrada.

1º introducir la llave.



Fig. 1

2º girar 90º en el sentido de las aguja del reloj.

Fig. 2

3º estirar hacia el exterior hasta oír el chasquido de activado.

Fig. 3

DIMENSIONES

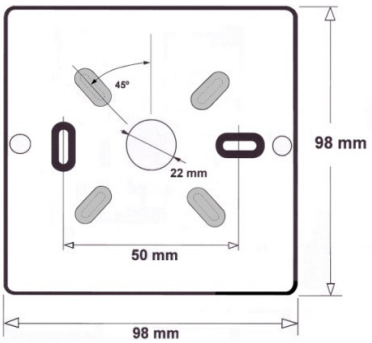

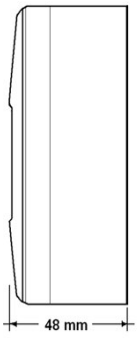

TESTIGO DE ACTIVACIÓN

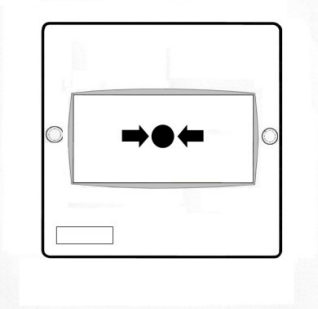

posición reposo

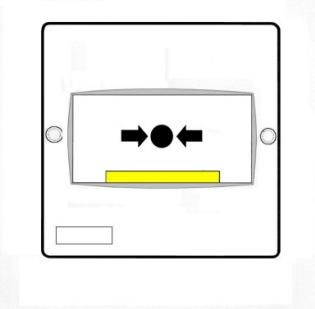

posición activado

CONEXIONADO

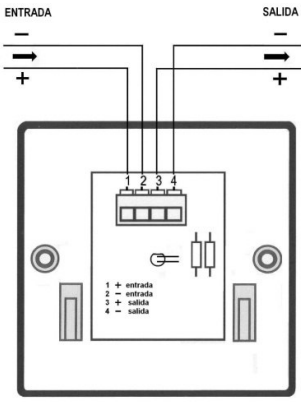

CARACTERISTICAS

Dimensiones…….... 98 x 98 x 48 mm
Rearme……. Llave suministrada
Tornillos fijación……... 2 x (M3 x 35 mm)
Nominal IP (uso interno) ……..... ... IP 44
Temperatura trabajo..... -10 a 50º C
Humedad relativa máxima..... 95% sin cond.
Tensión de alimentación……. 0 – 30 VCA
Consumo en reposo…….. 0 mA
Consumo con led……..…. 15 mA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

La instalación y ubicación de los pulsadores debe hacerse según la norma UNE 23.007 parte 14 (EN54-11).

Los pulsadores P/440D están fabricados con componentes y plásticos de primera calidad, y son altamente resistentes al deterioro medio ambiental, así como a los impactos. Es aconsejable el mantenimiento y verificación de los mismos como mínimo una vez al año, de esta forma se asegura la vida del pulsador.